




SV-2

Beispiel: SV-2/DR1 (1 Linie) benötigt 7 Teilungseinheiten (TLE) Platzbedarf in der Elektroverteilung.  
 Jede weitere Linienversion zusätzlich 3 TLE für Strombegrenzer und Drossel

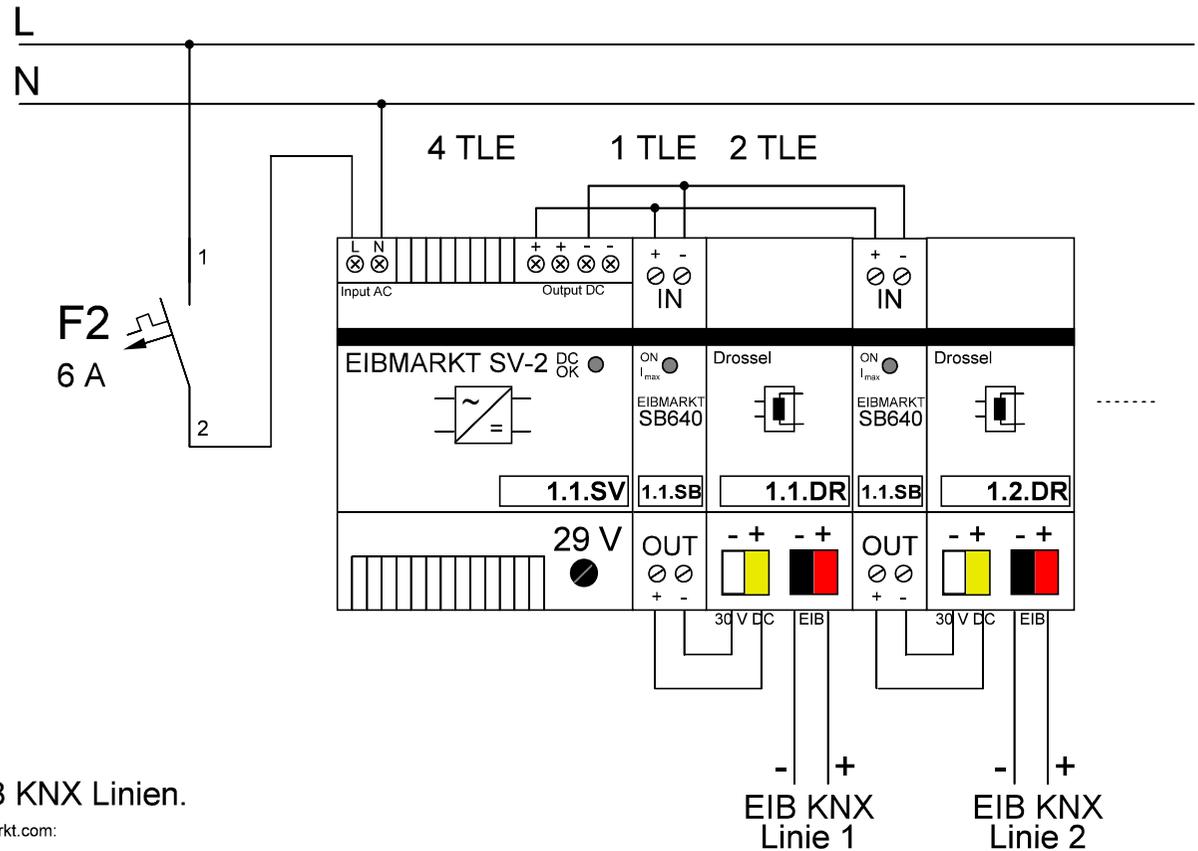

### Spannungsversorgung zur Versorgung mehrerer EIB KNX Linien.

Strombegrenzungsbausteine und Drosseln sind in den jeweiligen Paketen inkludiert, siehe [www.eibmarkt.com](http://www.eibmarkt.com):  
 SV-2/DR1 (1 Linie), SV-2/DR2 (2 Linien), SV-2/DR3 (3 Linien), SV-2/DR4 (4 Linien)

## EIBMARKT GmbH

Friedensstraße 54  
 D-08523 Plauen  
 Tel. +49 3741 148980  
 Fax. +49 3741 423336  
[www.eibmarkt.de](http://www.eibmarkt.de)

SV-2

16.2.11

## Spannungsversorgung SV-2

### Beispielaufbau: SV-2/DR2 für zwei Linien

SV-2/DR1 (1 Linie), SV-2/DR2 (2 Linien), SV-2/DR3 (3 Linien), SV-2/DR4 (4 Linien)